

Roth Basicline

(DK) Kontrollenhet 6 kanal, 24V output (AC) VVS-nr: 466394.006
Kontrollenhet 12 kanal, 24V output (AC) VVS-nr: 466394.012

Advarsel
Ledningsføring skal foretages i overensstemmelse med lokale elektriske regulativer.

(SE) Kontrollenhet 6 kanal, 24V output (AC) RSK nr: 242 63 92
Kontrollenhet 12 kanal, 24V output (AC) RSK nr: 242 63 94

Varning
Inkoppling måste utföras enligt lokala elektriska föreskrifter.

(NO) Kontrollenhet 6 kanal, 24V output (AC) NRF nr: 835 86 93
Kontrollenhet 12 kanal, 24V output (AC) NRF nr: 835 86 94

Advarsel
Kabling skal utføres i samsvar med lokale elektriske forskrifter!








(FI) Kytalentälatikko 6 kanavan, 24V (AC) LVI-nro: 2070849
Kytalentälatikko 12 kanavaa, 24V (AC) LVI-nro: 2070850

Varoitus
Johdotus on suoritettava paikallisten sähköalan määräysten mukaisesti.

(UK) Control unit, 6 channels, 24 V output (AC) HVAC no: 7466394006
Control unit, 12 channels, 24 V output (AC) HVAC no: 7466394012

Warning
Wiring must be connected according to local electrical regulations.




(DK) Anvend Roth 1W termomotor VVS-nr. 466275.425
Max. antal termomotorer: 6 kanal = 12 stk.
12 kanal = 18 stk.
Max 5 termomotor pr. termostat.

(SE) Använd Roth 1W Reglermotor RSK no. 2433746
Max. antal reglermotorer: 6-kanals = 12 st.
12-kanals = 18st.
Max. 5 st reglermotorer per termostat.

(NO) Bruk Roth 1W reguleringsmotor NRF no. 837 03 91
Max. antall reguleringsmotorer for: 6 kanaler = 12 stk.
12 kanaler = 18 stk.
Max. 5 reguleringsmotorer pr. termostat.

(FI) Käytä Roth 1W toimilaite LVI-nro 2070870
Maks. määrä toimilaitteita: 6 kanavan keskusyksikössä =12 kpl.
12 kanavan =18 kpl.
Maks. 5 toimilaitetta/termostaatti.

(UK) Use Roth 1W actuator HVAC no. 7466275425
Max. no. of actuators: 6 channels = 12 x.
12 channels = 18 x.
Max. 5 actuators per thermostat.

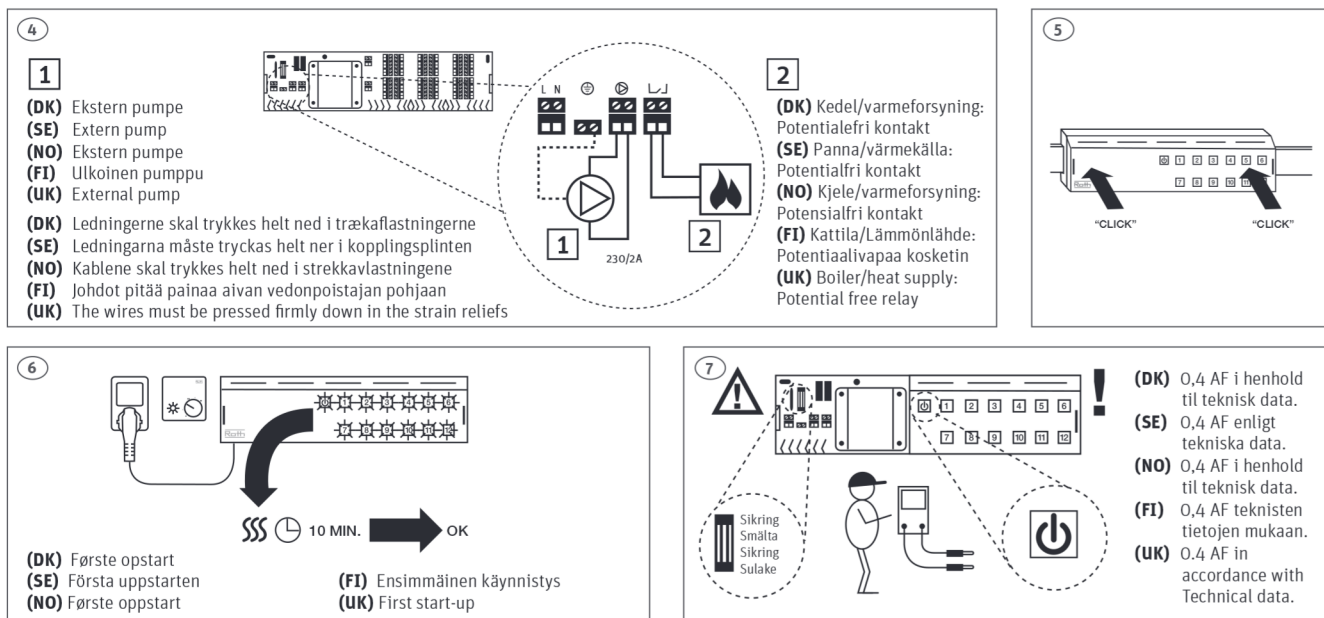

(DK) Tekniske data

Spænding	230V AC ±10%
50/60 Hz	
Størst tilladte forsikring	13 A
Sikring	0217.400 0,4 AF
Udgangsspænding	24V AC
Kedel udgang	230V AC/Max.2A
Ekstern pumpeudgang	230V AC/Max.2A
Forureningsgrad	2
Opbevaringstemperatur	-20/+60°C
Arbejdstemperatur	0/+50°C
Timer signal	(2) 24 V AC
Transient spænding	4 kV
Standby forbrug	2,6 W
Tæthedegrad	IP 21
Funktion	1B
Forsinkelse på pumpe og varmegiver	1B + 3,5 min
Pumpe motion	1A, 14, 10 min
Ventil motion	1A, 14, 10 min
System anvendelse	Temperaturstyring af centralvarmebaseret gulvvarme

Kontrol og styring
Længde af følelement
Temperatur for kugletryks test
Opnåede SELV-grænser

Bemærk, at installatører og forhandlere af vores produkter håndterer alt support af vores termostater over for slutbrugere.
Kontakt din installatør eller købsstedet angående yderligere support.

(SE) Tekniska data

Spänning	230V AC ±10%
50/60 Hz	
Högsta tillåtna avsäkring	13 A
Inbyggd säkring	0217.400 0,4 AF
Utgångsspänning	24V AC
Utgång för panna	230V AC/Max.2A
Utgång för extern pump	230V AC/Max.2A
Föroreningsgrad	2
Lagringstemperatur	-20/+60°C
Omgivningstemperatur	0/+50°C
Timeringång	(2) 24V AC
Impulsspänning	4 kV
Standby förbrukning	2,6 W
Kapslingsklass	IP 21
Funktion	1B
Fördörjning på pumpe og varmekällan	1B + 3,5 min
Pump motionering	1A, 14, 10 min
Ventil motionering	1A, 14, 10 min
Regleringens syfte	Temperaturreglering av vattenburen golvvarme

Regleringens konstruktionstyp och om regleringen är elektronisk
Längd på avkänningselement
Temperatur för kultrycksprovnigen
Realiserade SELV-gränser

Observera att installatörerna av våra produkter sköter all support till våra slutanvändare när det gäller termostater.
Kontakta din installatör eller återförsäljare för mer hjälp.

(NO) Tekniske data

Spennning	230V AC ±10%
50/60 Hz	
Største tillatte sikring	13 A
Intern sikring	0217.400 0,4 AF
Utgangsspennning	24V AC
Kjele utgang	230V AC/Max.2A
Ekstern pumpeutgang	230V AC/Max.2A
Forurensningsgrad	2
Oppbevaringstemperatur	-20/+60°C
Driftstemperatur	0/+50°C
Senke/Timer inngang	(2) 24V AC
Transient spenning	4 kV
Standby forbruk	2,6 W
Kapslingsklasse	IP 21
Funksjon	1B
Forsinkelse på pumpe og varmekilde	1B + 3,5 min
Pump mosjon	1A, 14, 10 min
Ventil mosjon	1A, 14, 10 min
Kontrollenhetens bruksområde	Temperatur regulering av vannbåren gulvvarme

Kontroll og styring
Lengde på følerledning
Maks temperatur
Driftspenning

Vær oppmerksom på at tilkobling alltid skal følge de lokale krav og regler for elektro. Kontakt din installatør eller selger for mer hjelp.

(FI) Tekniset tiedot

Jännite	230V AC ±10%
50/60 Hz	
Suurin sallittu sulake	13 A
Sisäänrakennettu sulake	0217.400 0,4 AF
Lähtöjen jännite	24V AC
Kattila lähtö	230V AC/Max.2A
Ulkoinen pumppu lähtö	230V AC/Max.2A
Saastumistas	2
Varastointilämpötila	-20/+60°C
Käyttölämpötila	0/+50°C
Kello signaali	(2) 24V AC
Transient jännite	4 kV
Valmiustilan kulutus	2,6 W
Kotelointiluokka	IP 21
Toiminto	1B
Viive pumpulle ja lämmönlähteelle	1B + 3,5 min
Pumppu ajo	1A, 14, 10 min
Venttiili ajo	1A, 14, 10 min
Säädön tarkoitus	Vesikiertoisen lattialämmityksen lämpötilansäätö

Säädön rakenne ja sähköinen toiminta
Antureiden laajuus
Lämpötila pallopainekokeessa
Toteutetut SELV-rajoitukset

Huomioithan, että tuotteidemme asentajat ja jälleenmyyjät antavat kaikkia tuotteisiimme liittyviä neuvoja loppukäyttäjille.
Pyydä lisäneuvoja asentajalta tai jälleenmyyjältä.

(UK) Technical data

Voltage	230V AC ±10%
50/60 Hz	
Maximum permitted fuse	13 A
Fuse	0217.400 0.4 AF
Output voltage	24V AC
Boiler output	230V AC/Max. 2A
External pump output	230V AC/Max. 2A
Contamination level	2
Storage temperature	-20/+50°C
Operating temperature	0/+50°C
Timer signal	(2) 24V AC
Transient voltage	4 kV
Standby consumption	2.6 W
Protection rating	IP 21
Function	1B
Delay on pump and heat relay.	1B + 3,5 min
Pump exercise	1A, 14, 10 min
Valve exercise	1A, 14, 10 min
Purpose of control	Temperature control of hydronic floor heating

Construction of control and whether the control is electronic
Extent of any sensing element
Temperature for the ball pressure test
SELV limits realized

Please note that installers and retailers of our products handle all support on our thermostat towards end-users.
Please contact your installer or place of purchase for further support.

(DK) Genbrug af forældede apparater

Apparater med denne etiket, må ikke bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald. De skal indsamles separat og bortskaffes i overensstemmelse med lokale regulativer.

(SE) Återvinning av föräldrad utrustning

Utrustning med denna etikett får ej slängas som normalt hushållsavfall. Den måste sorteras och slängas i enlighet med lokala föreskrifter.

(NO) Gjenvinning av foreldet utstyr

Apparater med denne etiketten må ikke kastes sammen med vanlig husholdnings-avfall. De må samles inn separat og kastes i samsvar med lokale bestemmelser.

(FI) Vanhojen laitteiden kierrätys

Laitteet merkitty tällä merkillä, ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Ne on kerättävä erikseen ja hävitettävä paikallisten määräysten mukaan.

(UK) Reusing obsolete devices

Devices using this label must not be disposed with general household waste. They must be collected separately and disposed of in compliance with local regulations.



EN 60730-1:2000 + EN 60730-2-9:2010



ROTH NORDIC A/S · Tel. +45 4738 0121 · E-mail: service@roth-nordic.dk · roth-nordic.dk
ROTH NORDIC AB · Tel. +46 40534090 · E-mail: service@roth-nordic.se · roth-nordic.se
ROTH NORDIC AS · Tel. +47 67 57 54 00 · E-mail: service@roth-nordic.no · roth-nordic.no
ROTH NORDIC OY · Puh. +358 19 440 330 · E-mail: service@roth-nordic.fi · roth-nordic.fi
ROTH UK Ltd. · Phone +44 (0) 1984 623982 · E-mail: sales@roth-uk.com · roth-uk.com



(DK) Scan koden for komplet produktinformation
 (SE) Skanna koden för komplett produktinformation.
 (NO) Scan koden for komplett produktinformasjon
 (FI) Tuotetietoa skannaamalla koodia
 (UK) Scan the code for complete product information